

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарёва ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001
Отделение Ульяновск г.Ульяновск БИК 047308001

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ

№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000695
от 20 июня 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области»

Е.Ю. Жукова

« » 20 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 26111 от 8 августа 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Октябрьское Муниципальное Унитарное предприятие

2. Юридический адрес: Ульяновская область Павловский район с.Октябрьское, ул.Центральная дом 7

3. Наименование образца (пробы): Вода из разводящей сети

4. Место отбора: Октябрьское Муниципальное Унитарное предприятие "Услуги", водоразборная колонка, с.Холстовка, ул.Центральная, пищеблок

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 31.07.2018 12:30

Ф.И.О., должность: Бикбаева К.Р., пом. врача по ОГ

Условия доставки: сумка-термос с охлаждающими элементами, температура внутри сумки +4 С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 31.07.2018 14:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка

Заявление(заявка) № 100 от 22.01.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 10.11.18.26111 04

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Весы лабораторные равноплечие ВЛР-200	439	024509/13-18 от 26.04.2018	25.04.2019
2	pH метр pH-410	6111	074111/01-17 от 01.11.2017	31.10.2018
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"30МЗ"	0700119	024335/01-18 от 22.04.2018	21.04.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 31.07.2018 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 26111					
дата начала испытаний 31.07.2018 15:30 дата выдачи результата 03.08.2018 11:28					
1	Цветность	градус	27,5±5,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	4,7±0,9	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Испытания проводил(и): Калинина Н. С., врач-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 31.07.2018 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 26111					
дата начала испытаний 31.07.2018 15:30 дата выдачи результата 03.08.2018 11:28					
1	Водородный показатель	ед. рН	6,4±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
2	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
3	Нитрит-ион	мг/дм3	менее 0,003	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
4	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
5	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	менее 30	не более 500	ГОСТ 31940-2012
6	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	13,1±3,9	не более 350	ГОСТ 4245-72
Испытания проводил(и): Калинина Н. С., врач-лаборант					
Образец поступил 31.07.2018 15:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 26111					
дата начала испытаний 31.07.2018 15:20 дата выдачи результата 03.08.2018 11:29					
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
Испытания проводил(и): Калинина Н. С., врач-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 31.07.2018 14:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 26111					
дата начала испытаний 31.07.2018 14:40 дата выдачи результата 07.08.2018 13:56					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	19	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	72	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Лескова Н. И., фельдшер-лаборант					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Гайнуллин Р. Р., Врач по общей гигиене

Заведующая микробиологической лабораторией _____

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией _____

Руководитель ИЛЦ _____

Сафин

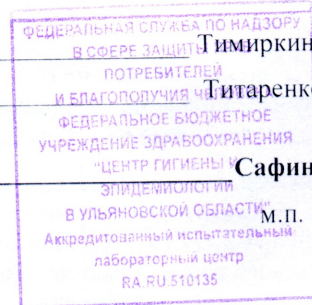

Тимиркина О.В.

Титаренко Т.М.

Сафин Р. М.